


Übersichtsplan – Selbstverbrauch/Anlageneinspeisung ≤ 10 kW

Photovoltaikanlage

Anlagenbetreiber

Einspeise-/Anschlussort

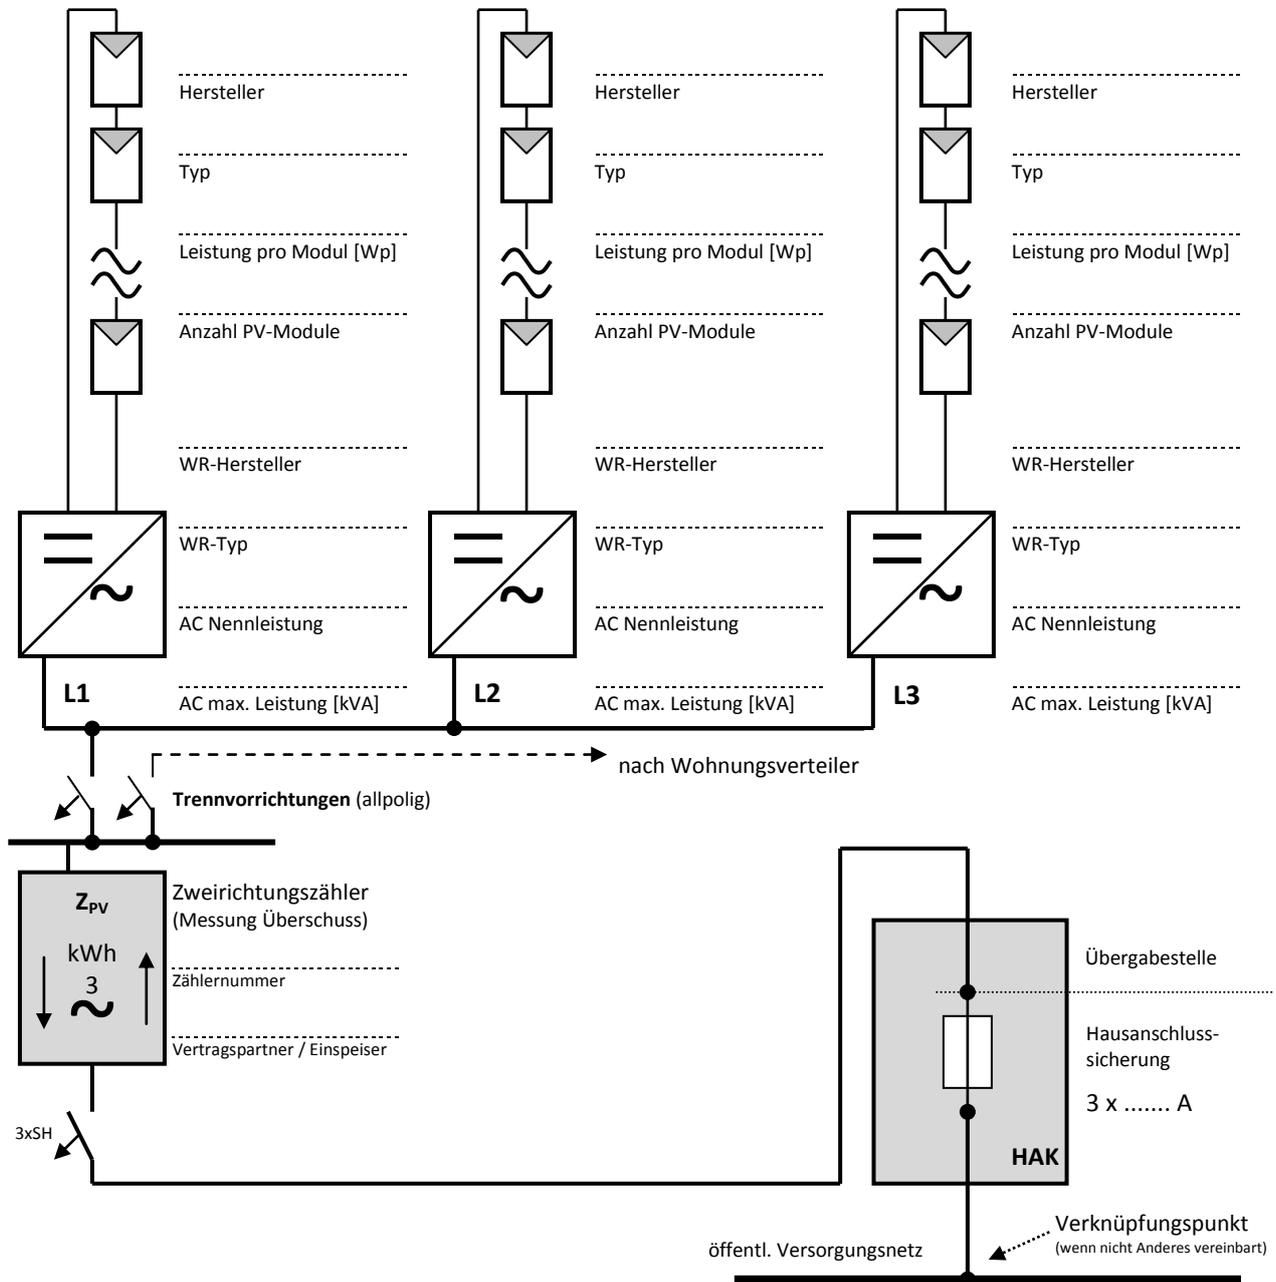

Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) gemäß VDE AR-N 4105

- im WR integrierter NA-Schutz bei Erzeugungsanlagen bis 30 kVA
- zentraler NA-Schutz
- zusätzlich: Trennstelle nach DIN VDE 0100-537 (Hausanschlusskasten, Kabelverteiler, Trafostation)

Aufstellungsort der Module

- Dach (Neigung bis 45 Grad)
- Fassade
- Bodenaufstellung (Freifläche)